

E-LITE


DESCRIZIONE PRODOTTO <i>PRODUCT DESCRIPTION</i> <i>DESCRIPTION PRODUIT</i>	LED signal light.
STRUTTURA/STRUCTURE/STRUCTURE	Base: PC; Dome: PC Opaline; OR: EPDM; Connector M12/ Cable 2 poles .
GRUPPO OTTICO <i>LUMINOUS SOURCE</i> <i>SOURCE LUMINEUSE</i>	14 Led
COLORI DISPONIBILI <i>AVAILABLE COLOURS</i> <i>COULEURS DISPONIBLES</i>	LED White, LED Green, LED Amber, LED Red; LED Blue.
VOLTAGGIO/VOLTAGE/TENSION	24 Vdc
SERVIZIO/OPERATION/FONCTIONNEMENT	Continuous
CORRENTE NOMINALE <i>CURRENT CONSUMPTION</i> <i>CONSUMMATION DE COURANT</i>	40 mA
INRUSH CURRENT <i>COURANT DE PIC</i>	40 mA
RESA LUMINOSA <i>LIGHT OUTPUT</i> <i>RENDEMENT LUMINEUX</i>	15 Cd(p) White
MODALITA' LUCE <i>LIGHT EFFECT</i> <i>EFFET LUMINEUX</i>	Steady light
RPM/FLASH-MIN <i>ROTATIONS OR FLASHES PER MINUTE</i> <i>TOUR OU ECLATS PAR MINUTE</i>	---
RESA ACUSTICA <i>SOUND OUTPUT</i> <i>RENDEMENT ACOUSTIQUE</i>	---
GRADO IP/IP RATING/DEGRE IP	IP 66
GRADO IK/IK RATING/DEGRE IK	IK06

Dati diffusi a solo scopo informativo. Sirena S.p.A. puo' modificare i dati in qualsiasi momento senza preavviso.

These data are disclosed for information purposes. Sirena S.p.A. reserves the right to modify them at any time without prior notice.

Les données ne sont divulguées qu'à titre d'information. Sirena S.p.A. se réserve la faculté de les modifier à tout moment sans préavis

TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO
OPERATING TEMPERATURE
TEMPERATURE DE SERVICE

-30+50°C

VIBRAZIONI / VIBRATIONS / VIBRATIONS

INDUSTRIAL CEI600-68-2-6


CERTIFICAZIONI, OMOLOGAZIONI
CERTIFICATIONS, APPROVALS
CERTIFICATIONS, HOMOLOGATIONS

CE

FISSAGGIO / MOUNTING / FIXATION

With screws on the base




DISEGNO / TECHNICAL DRAWING / DESSIN

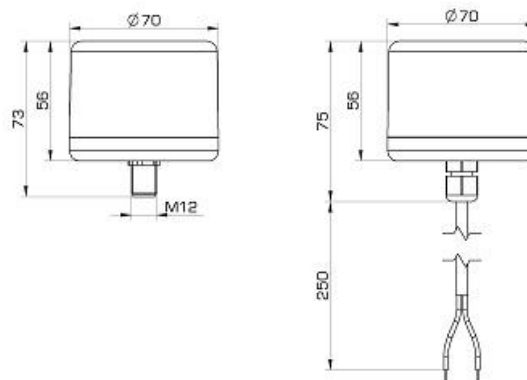


- ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE E UTILIZZO - INSTALLATION AND APPLICATION INSTRUCTIONS -
 - INSTRUCTIONS D' INSTALLATION ET D' UTILISATION - INSTALLATIONS- UND BEDIENUNGSANLEITUNG -
 - INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y EMPLEO -

DIMENSIONALI - DIMENSIONS - DIMENSIONS - ABMESSUNGEN - DIMENSIONES

DIMA DI FORATURA - DRILLING TEMPLATE - PLAN DE PERÇAGE
 BOHRSCHABLONE - CALIBRE DE COMPROBACIÓN

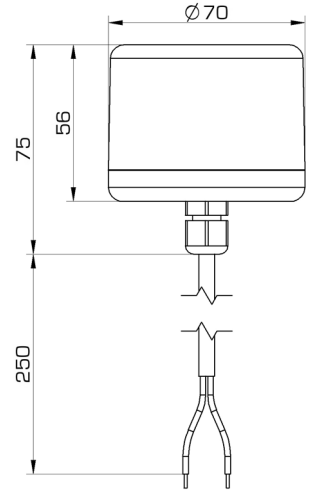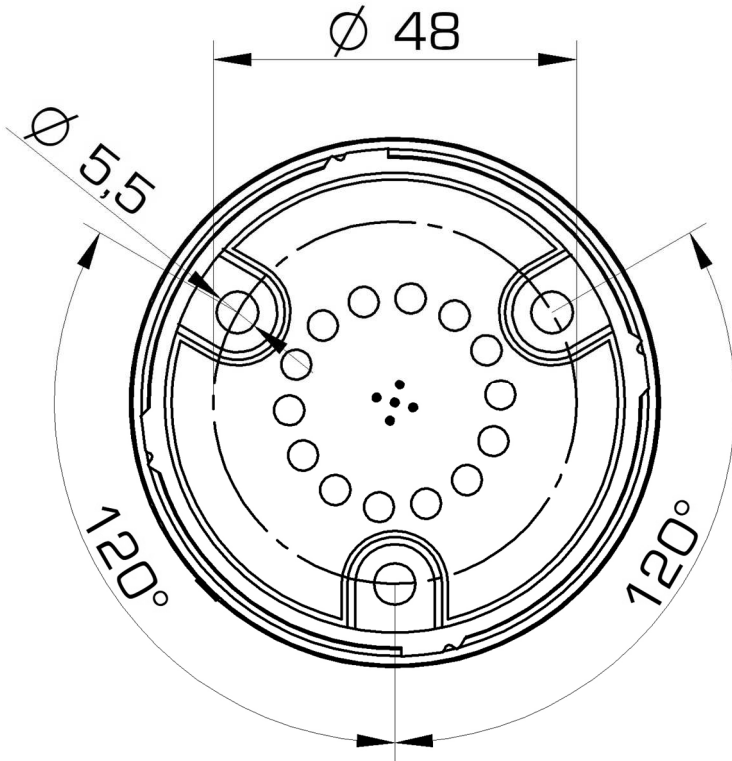

INSTALLAZIONE - INSTALLATION - INSTALLATION - INSTALLATION - INSTALACIÓN

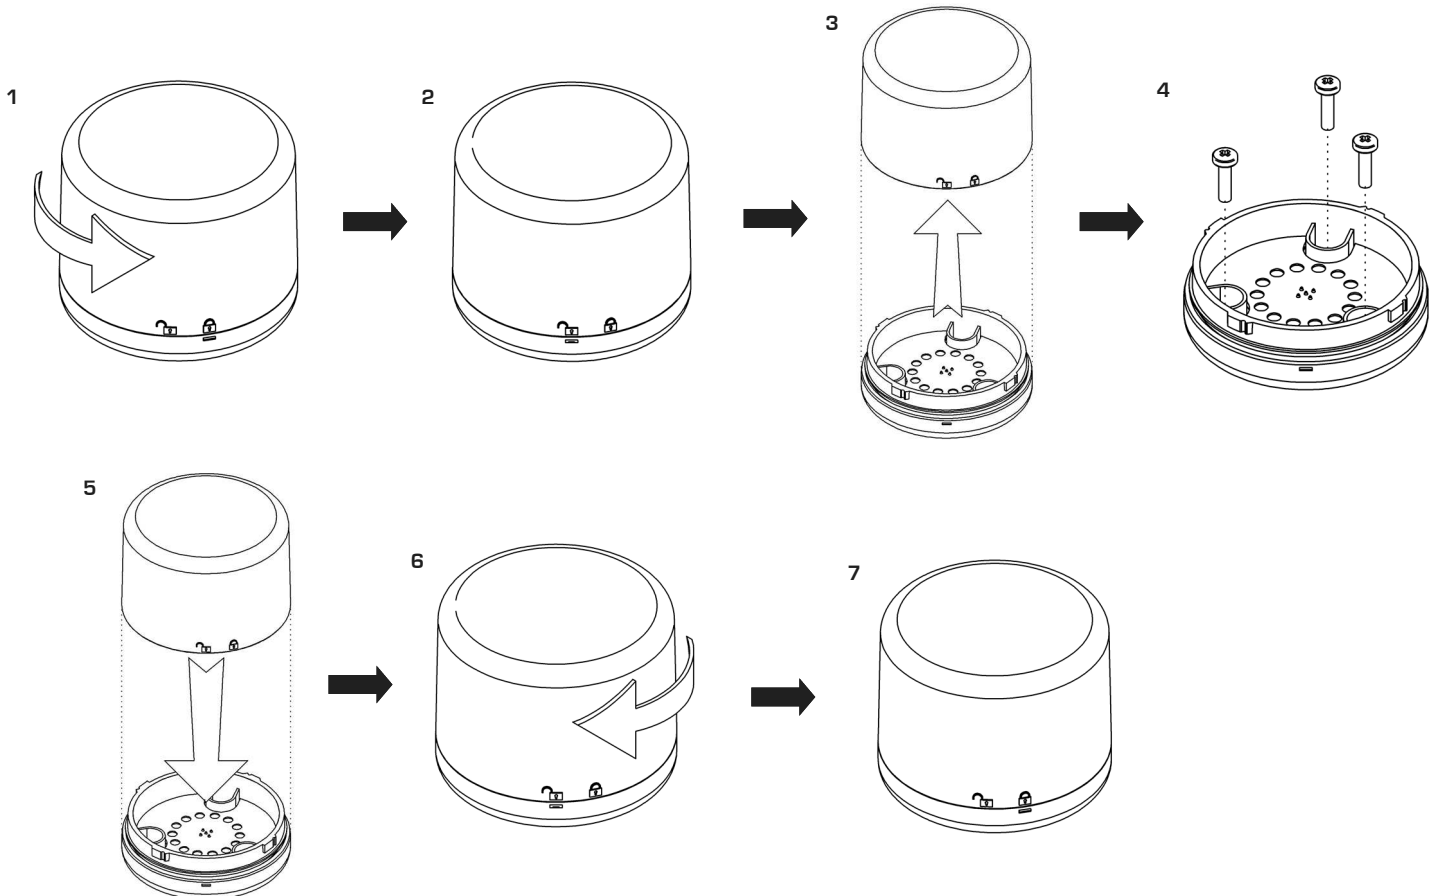

**COLLEGAMENTO ELETTRICO - ELECTRICAL WIRING - RACCORDEMENT ELECTRIQUE
ELEKTRISCHE VERBINDUNG - CONEXIÓN ELÉCTRICA**

Schema di collegamento - Wiring diagram - Schéma de raccordement - Anschlußplan - Esquema de conexión





ASSICURARSI CHE LA TENSIONE DI ALIMENTAZIONE DEI MODULI DI SEGNALAZIONE SIA UGUALE A QUELLA DI RETE!
ENSURE THAT THE POWER SUPPLY VOLTAGE OF THE MODULE IS THE SAME AS THAT OF THE NETWORK!
VEILLER À CE QUE LA TENSION D'ALIMENTATION DES ÉLÉMENTS DE SIGNALISATION CORRESPOND À LA TENSION DU RÉSEAU!
ACHTEN SIE AUF GLEICHE VERSORGUNGSPANNUNG VON NETZ UND SIGNALELEMENTE!
VERIFICAR QUE LA TENSION DE ALIMENTACIÓN DE LOS MÓDULOS DE SEÑALACIÓN SEA LA MISMA DE LA RED!

- L'INSTALLAZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATA DA PERSONALE SPECIALIZZATO.
SULLA LINEA DI ALIMENTAZIONE USARE FUSIBILI RITARDATI DIMENSIONATI A SECONDA DELLA TENSIONE.
- INSTALLATION MUST BE MADE BY TRAINED PERSONNEL.
ON THE POWER SUPPLY LINE USE APPROPRIATE TIME-LAG FUSES ACCORDING TO THE VOLTAGE.
- L'INSTALLATION DOIT ÊTRE EFFECTUÉE PAR DES PROFESSIONNELS.
SUR LA LIGNE D'ALIMENTATION UTILISER DES FUSIBLES RETARDÉS DIMENSIONNÉS SELON LA TENSION.
- INSTALLATION NUR DURCH FACHLEUTE.
FÜR DIE ZULEITUNG TRÄGE SICHERUNGEN VERWENDEN, DIE NACH DER SPANNUNG ZU BEMESSEN SIND.
- LA INSTALACIÓN TIENE QUE SER EFECTUADA POR PERSONAL ESPECIALIZADO.
EN LA LÍNEA DE ALIMENTACIÓN EMPLEAR FUSIBLES LENTOS ADECUADOS SEGÚN EL VOLTAJE.



ASSICURARSI DI TOGLIERE LA TENSIONE PRIMA DI INTERVENIRE SUL PRODOTTO
DISCONNECTED POWER SUPPLY BEFORE MAKING ANY INTERVENTION ON THE DEVICE
S'ASSURER D'AVOIR COUPÉ L'ALIMENTATION AVANT D'INTERVENIR SUR LE PRODUIT
VOR ÖFFNEN DES GERÄTES DIESES SPANNUNGSFREI SCHALTEN
DESCONECTAR LA TENSION ELÉCTRICA ANTES DE TRABAJAR EN EL EQUIPO

24VDC

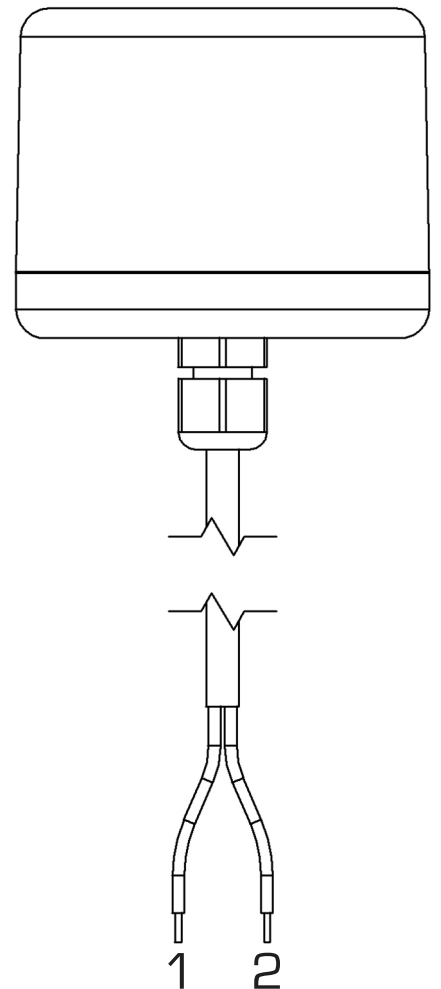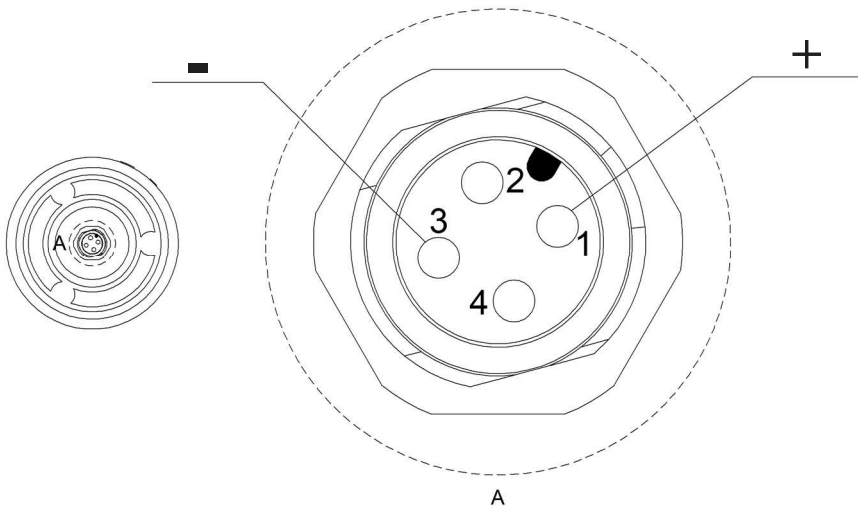

V	24
mA [max]	40

- 1 = FILO ROSSO (POSITIVO DI ALIMENTAZIONE) - RED WIRE (POSITIVE POWER SUPPLY)
FIL ROUGE (POSITIF D'ALIMENTATION) - ROTE LEITUNG (SPANNUNGSPOSITIV)
CABLE ROJO (POSITIVO DE ALIMENTACIÓN)
- 2 = FILO NERO (NEGATIVO DI ALIMENTAZIONE) - BLACK WIRE (NEGATIVE POWER SUPPLY)
FIL NOIR (NEGATIF D'ALIMENTATION) - SCHWARZE LEITUNG (SPANNUNGSNEGATIV)
CABLE NEGRO (NEGATIVO DE ALIMENTACIÓN)

NON SMALTIRE COME RIFIUTO URBANO - NOT TO BE DISPOSED OF AS COMMON WASTE - NE PAS ELIMINER COMME DECHET URBAIN
NICHT ÜBER DIE NORMALE SAMMLUNG VON HAUSMÜLL ENTSORGEN - NO ELIMINAR COMO DESECHO URBANO

